LAYOUT ELETTROMECCANICO — Scala 1:50

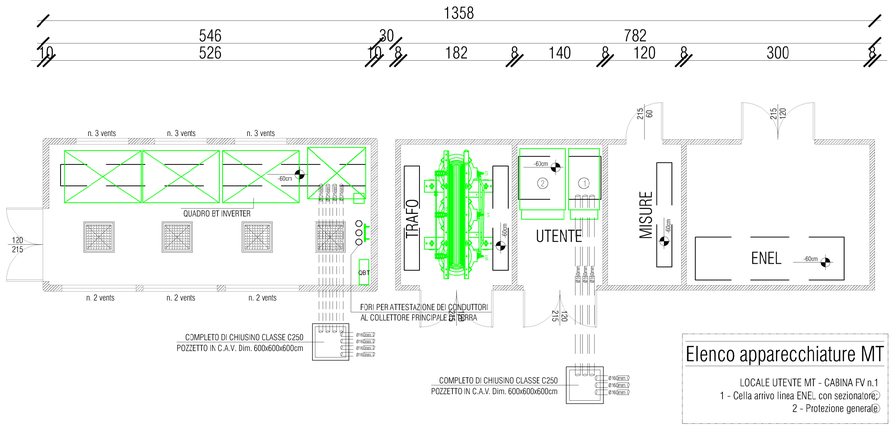

Elenco apparecchiature MT

LOCALE UTEVTE MT - CABINA FV n.1
1 - Cella arrivo linea ENEL con sezionatore
2 - Protezione generale

LAYOUT IMPIANTO ELETTRICO E MESSA A TERRA — Scala 1:50

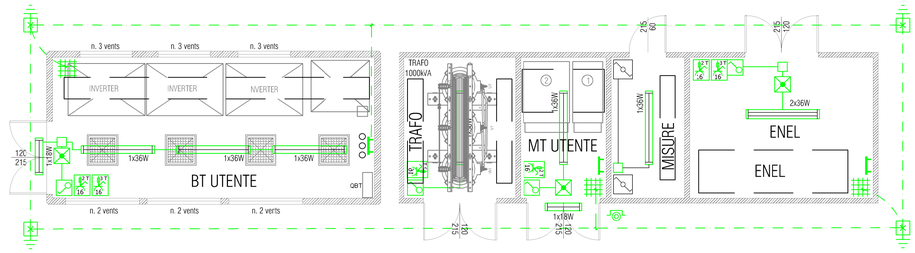

VISTE FRONTALI — Scala 1:50

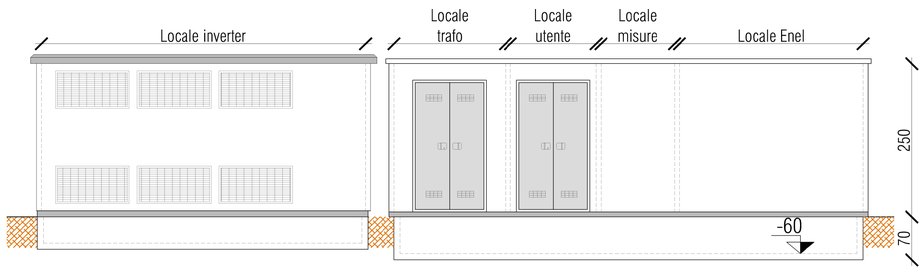

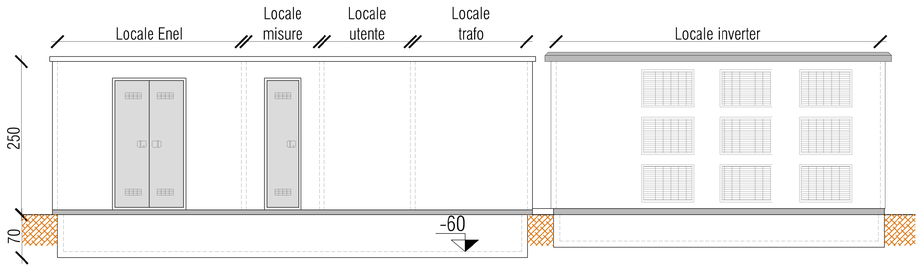

VISTE LATERALI — Scala 1:50





NOTE GENERALI

N.B.

Per gli impianti antintrusione e di distribuzione luce e f.m dei locali cabina e locale servizi si prevede una distribuzione a vista IP55 min

LEGENDA

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	PUNTO ELETTRICO IN ESECUZIONE: A VISTA PUNTO LUCE INTERROTTO UNIPOLARE (SERIE CIVILE)
	PUNTO ELETTRICO IN ESECUZIONE: A VISTA PUNTO LUCE DEVIATO (SERIE CIVILE)
	PUNTO PULSANTE PER ARRESTO COMANDO DI EMERGENZA PUNTO ULSANTE DI SGANCIO CON QUADRETTO A ROTTURA VETRO
	CONDUTTURE E CANALIZZAZIONI - CASSETTA DI GIUNZIONE/DERIVAZIONE IN PVC CON PASSACAVO, GRADO DI PROTEZIONE IP44 MIN
2P+T 16	PUNTO ELETTRICO IN ESECUZIONE: IN VISTA IP55 MIN - PUNTO PRESA CEE INTERBLOCCATA A FUSIBILE 2P+T 16A, 230V
3P+T 16	PUNTO ELETTRICO IN ESECUZIONE: IN VISTA IP55 MIN - PUNTO PRESA CEE INTERBLOCCATA A FUSIBILE 3P+T 16A, 400V
	BARRA COLLETRICE DI TERRA, REALIZZATA IN RAME, DIM. 50x8x1cm
	CONDUTTURE E CANALIZZAZIONI CON POSA IN VISTA IP55-MIN - TUBO RIGIDO IN PVC Ø25-32mm

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	PLAFONIERA TIPO INDUSTIALE CON SCHERMO IN POLICARBONATO, LAMPADA FLUORESCENTE LINEARE 1x18 W GRADO DI PROTEZIONE IP65, POSA A PLAFONE
	PLAFONIERA TIPO INDUSTIALE CON SCHERMO IN POLICARBONATO, LAMPADA FLUORESCENTE LINEARE 1x36 W GRADO DI PROTEZIONE IP65, POSA A PLAFONE
	PLAFONIERA TIPO INDUSTIALE CON SCHERMO IN POLICARBONATO, LAMPADA FLUORESCENTE LINEARE 2x36 W GRADO DI PROTEZIONE IP65, POSA A PLAFONE
	PLAFONIERA DI EMERGENZA AUTONOMA AUTOALIMENTATA CON LAMPADA FLUORESCENTE POTENZA 1x11 W AUTONOMIA 1h IN CASO DI MANCANZA RETE, IP65.
	DISPERSORE DI TERRA ORIZZONTALE, REALIZZATO CON TONDO Fe2n Ø10mm, POSATO IN INTIMO CONTATTO CON IL TERRENO
	DISPERSORE DI TERRA VERTICALE A CROCC, POSATO ENTRO POZZETTO ISPEZIONABILE IN C.A.V, DIM. 40x40x40 cm COMPLETO DI CHIUSINO CLASSE C250
	RETE ELETTROSALDATA

PARTICOLARE INDICATIVO BARRA COLLETTRICE DI TERRA - LOCALE UTENTE





COMUNE DI CODIGORO

OGGETTO DELL'INTERVENTO

PROGETTO FER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCO FOTOVOLTAICO NEL COMUNE DI CODIGORO – APEA DI POMPOSA – PONTE QUAGLIOTTO IN AREA EX DISCARICA ESAUSTA DI CAPRILE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA POR FESR 2007-2013 OBIETTIVO COMPETITIVITA' ED OCCUPAZIONE- REGIONE EMILIA ROMAGNA

ZONA DI INTERVENTO

LOCALITA' MONTICELLI – CAPRILE (FE)

COMMITTENTE

SIPRO S.p.A. Viale IV Novembre, 9 Ferrara

AUTORIZZAZIONE UNICA

UFFICIO TECNICO COOPERATIVO
Via Guilinelli, 11 – 44100 Ferrara
Tel. (0532) 55111 – Fax 773747
www.uteco.it – e-mail: uteco@uteco.it

Sinergo Spa
Via Cal Bembo 152
30030 - Maerne di Martellago
Venezia - Italy
tel 041.3642511
fax 041.640481
www.sinergospa.com
info@sinergospa.com

PROJECT MANAGER
Arch. Pietro Pigozzi

DIRETTORE TECNICO
Arch. Pietro Pigozzi

GRUPPO DI PROGETTAZIONE
Arch. Filippo Giacomini
Ing. Livia Burini

APPROVATO

VERIFICATO

DIRETTORE TECNICO
Ing. Arch. Alessandro Checchin

GRUPPO DI PROGETTAZIONE
Ing. Alessio Martignon
Ing. Giovanni Ruggeri
Geom. Enrico Cossalter
P.I. Riccardo Crivellari

TAV.N° **DIM05**
scala 1:50

STATO **STATO DI PROGETTO**

ELABORATO
IMPIANTI ELETTRICI CABINE

DATA CONSEGNA	AGGIORNAMENTO	DATA	MOTIVAZIONE
23/12/10	00	23/12/10	PRIMA EMISSIONE

ANNO	PROGR. PROG.	LIVELLO PROG.	ELABORATO	NUMERO ELAB.
10	047	D	DIM	05

U.TE.CO. si riserva la proprietà di questo disegno con la proibizione di riprodurlo o trasferirlo a terzi senza autorizzazione scritta.
This document is property of U.TE.CO. Reproduction and divulgation forbidden without written permission.